


# 緊急患者のABO/Rh血液型確定

Verification of ABO/Rh for blood transfusion of emergency patient

Emergency room/ Intensive care units

Hospital transfusion service

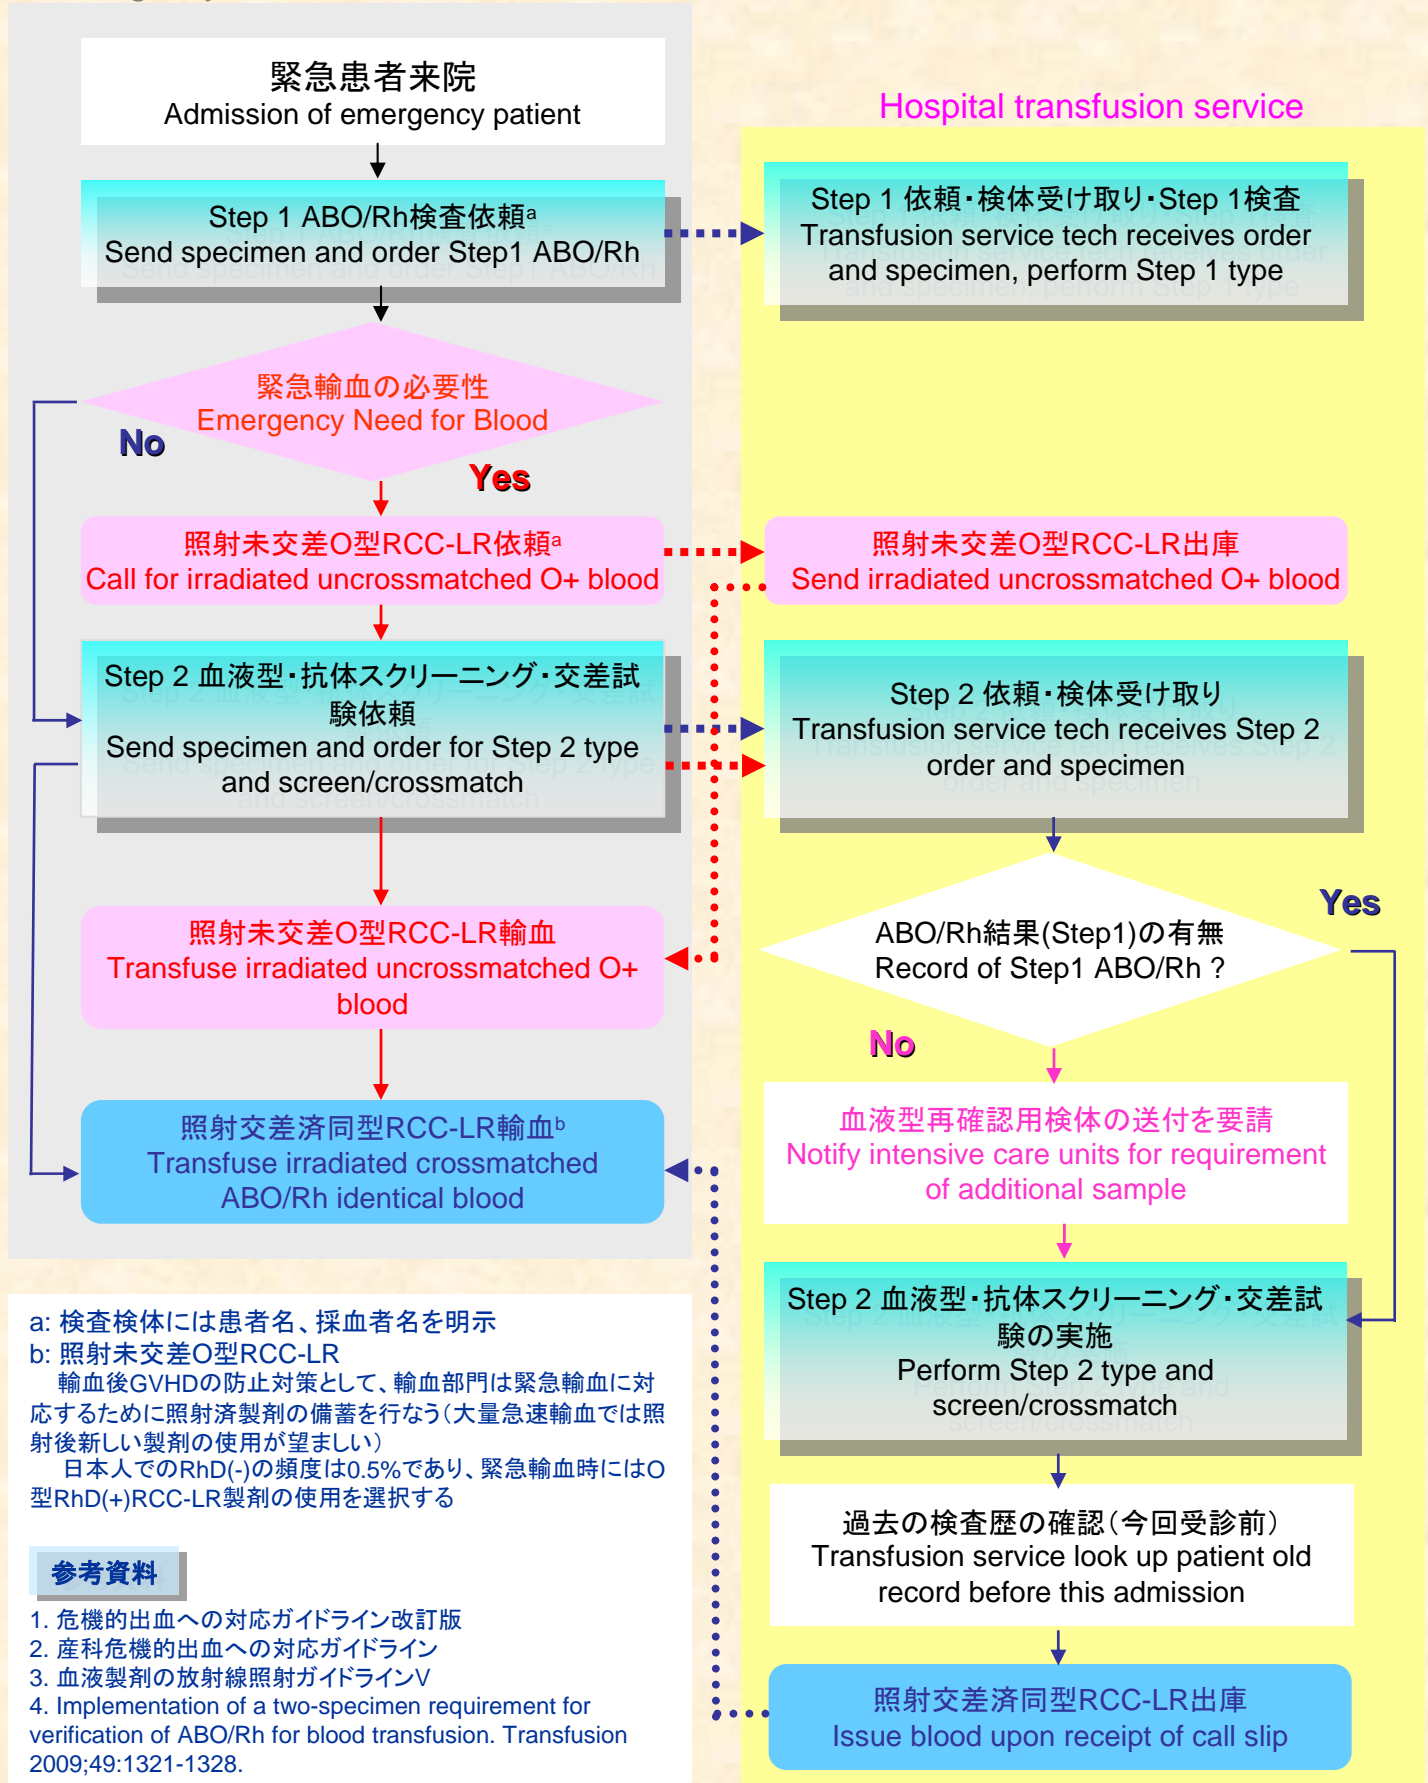

a: 検査検体には患者名、採血者名を明示  
 b: 照射未交差O型RCC-LR  
 輸血後GVHDの防止対策として、輸血部門は緊急輸血に対応するために照射済製剤の備蓄を行なう(大量急速輸血では照射後新しい製剤の使用が望ましい)  
 日本人でのRhD(-)の頻度は0.5%であり、緊急輸血時にはO型RhD(+)RCC-LR製剤の使用を選択する

**参考資料**

1. 危機的出血への対応ガイドライン改訂版
2. 産科危機的出血への対応ガイドライン
3. 血液製剤の放射線照射ガイドラインV
4. Implementation of a two-specimen requirement for verification of ABO/Rh for blood transfusion. Transfusion 2009;49:1321-1328.